



2-Wire Programmable Transmitter

SC24



2-Wire Programmable Transmitter SC24	1
I. ตัวอย่างการต่อใช้งาน	2
II. วิธีการต่อใช้งาน	3
III. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์	4
1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility ...	6
1.1 วิธีการติดตั้ง Driver USB	6
1.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility	11
1.3 วิธีการลบโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility	12
1.4 วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility	13
2. การใช้งาน Menu และ Toolbar	14
2.1 เมนู File	14
2.2 เมนู Module	14
2.3 เมนู Help	14
2.4 Toolbar	14
3. วิธีการเชื่อมต่อโมดูลกับโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility ..	15
4. การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ Module	15
4.1 Input Type	15
4.2 Analog Out	16
4.3 Auto Read Setting	17
5. การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน	17
5.1 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Input	17
5.2 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Output	19
ภาคผนวก	20

2-Wire Programmable Transmitter SC24




- 2 Input, 2 Output
- Programmable Input
- Isolated Input/Output and Power Supply
- Universal Conversions
- 2-Wire Transmitter Output 4 - 20 mA
- High Accuracy 16bit
- Low Cost
- Easy to Install

2-Wire Programmable Transmitter SC24 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ

Thermocouple, RTD, Ohm, V, mV, mA เป็นสัญญาณ 4 - 20 mA 2-Wire Transmitter โดย

Input และ Output Isolate จากกัน

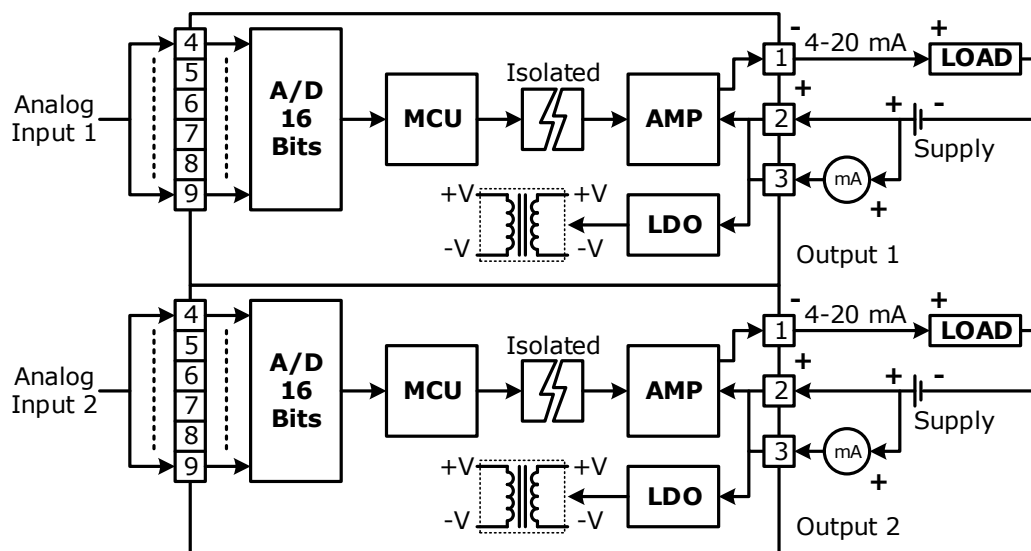

Specification

USB (Config Cable)

Compliance: USB 1.1/2.0

Connector: USB Type Mini-A (Female)

USB Baud Rate: High Speed Device

USB Power: Low Power Device
(Draws < 100 mA)

Analog Input

Number of Channel: 2 Channels

ADC Resolution: 16 Bits

Input Type: Programmable Input

Input Range:

Thermocouple: R, S, K, E, J, T, B

RTD: Cu10, PT100, PT1000

Resistance: 0 to 600 Ω , 0 to 1.2 K Ω ,
0 to 4 K Ω

Voltage (mVDC): 0 to 80, 0 to 150

Voltage (VDC): 0 to 1, 0 to 5, 0 to 10,
0 to 15, 0 to 30

Current (mA): 4 to 20, 0 to 20, 0 to 40

Ordering Information: Specify Model

Example SC24

Package Checklist

1. SC24
2. Cable Config
3. Manual
4. CD Software

Analog Output

Number of Channel: 2 Channels

Output Type: Current (2-Wire)

Output Range: 4 To 20 mA

Loop Power: 15 to 35 VDC

Output Load Resistance:

$$R_{load} = (V_{supply} - 15)/0.02$$

Isolation Voltage: 500 VAC, Between
Input Output and Power Supply

Environmental Limits

Operating Temperature: 0 to 55 °C

Operating Humidity: 5 to 95% RH

Storage Temperature: 0 to 70 °C

Physical Characteristics


Dimension: W20 X H100 X D118 mm.

Mounting: DIN Rail









Warranty

Warranty Period: 5 Year

I. ตัวอย่างการต่อใช้งาน

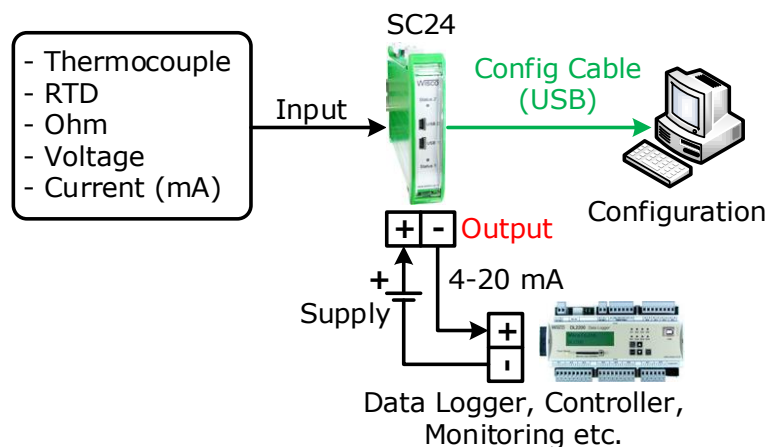

II. วิธีการต่อใช้งาน

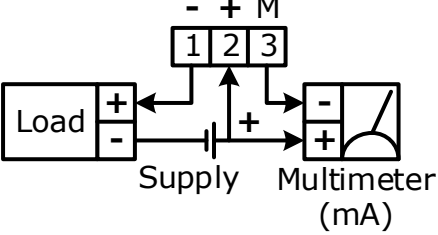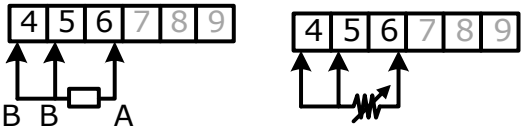Analog Output (Loop Power) 	Monitoring 
Input Thermocouple 	Input VDC 
Input RTD and Ohm 	Input Current (4 - 20mA) 
Input mVDC 	Input Current (0 - 40 mA) 

III. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะนำ Module ไปใช้งานได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่า (Configuration) ก่อน โดยใช้โปรแกรมในการตั้งค่าต่างๆ เช่น Input Type, Max Scale และ Min Scale หลังจากนั้นจึงนำ Module ไปใช้งาน


การเชื่อมต่อ Module กับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการเชื่อมต่อผ่านทาง USB Port เพื่อทำการตั้งค่าให้กับ Module

การเชื่อมต่อผ่านทาง Config Cable (USB)

สาย USB จะมีหัวอยู่ 2 แบบ คือ Standard A และ Standard A Mini ให้นำหัวแบบ Standard A Mini ต่อเข้ากับ Module ที่ช่อง USB และนำหัวแบบ Standard A ต่อเข้ากับช่อง USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (USB Port จะอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์)




สาย Config Cable (USB) และ USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์

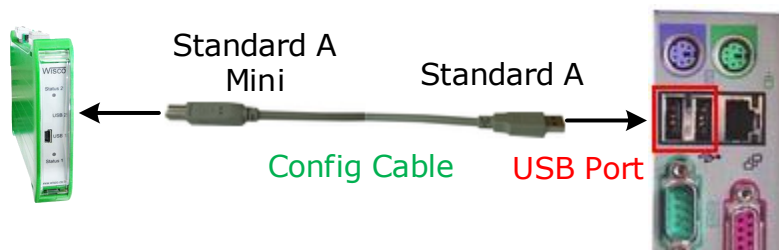

การเชื่อมต่อ Module กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port

Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility

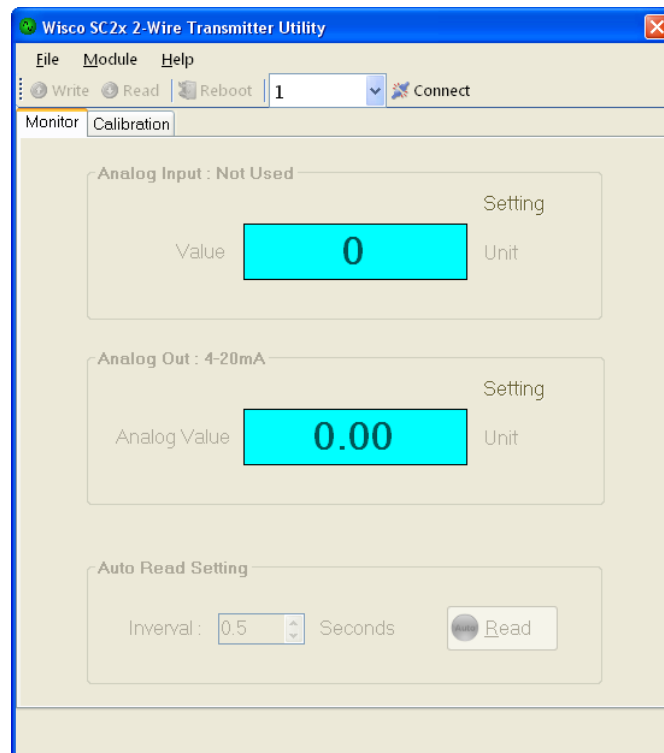

Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility จะทำหน้าที่ อ่านค่า/กำหนดค่า ให้กับ Module และการอ่านค่าวัดในขณะนั้น โดยการเชื่อมต่อผ่านทาง Config Cable (USB)

1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**

โปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility สามารถเชื่อมต่อกับ Module ผ่านทาง USB Pot เท่านั้น สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อทำการตั้งค่านั้นไม่จำเป็นต้องต่อ Output ให้ครบรูป สามารถจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ Module ได้ โดยจ่ายไฟบวกเข้าที่ขั้ว 2 (+) และจ่ายไฟลบเข้าที่ขั้ว 1 (-)

การใช้งาน **USB Port**


เมื่อใช้งาน Config Cable เป็นครั้งแรก ต้องติดตั้ง Driver ก่อน ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อที่ **1.1**

1.1 วิธีการติดตั้ง **Driver USB**


Driver USB ของ Cable Config สามารถหาได้จากใน CD ที่มากับ Module หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท www.wisco.co.th/main/downloads ขั้นตอนการติดตั้ง Driver มีดังนี้

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ **Windows XP**

- ❖ ใส่แผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM
- ❖ จ่ายไฟให้กับโมดูล
- ❖ ต่อสาย Cable Config ระหว่าง Module กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ❖ รอสักครู่ จะปรากฏหน้าต่าง "Found New Hardware Wizard" ขึ้นมา

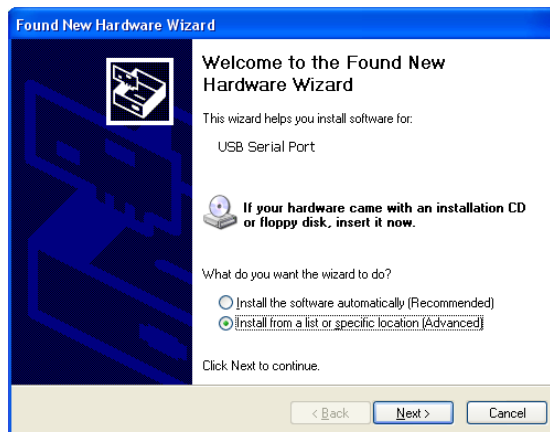


- ❖ เลือก ☒ Install from a list or specific location (Advanced) และกดปุ่ม **Next >**

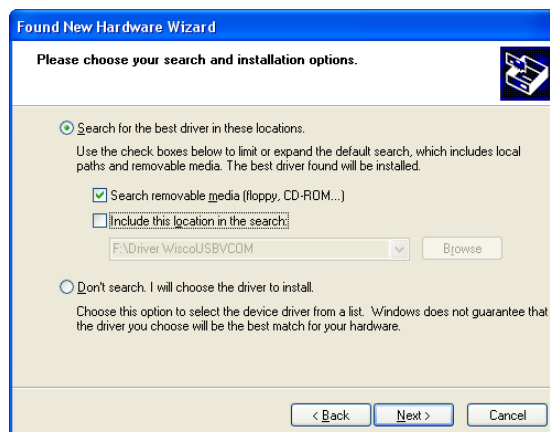

- ❖ เลือก ☒ Search removable media (floppy, CD-ROM...) และกดปุ่ม **Next >**


- ❖ รอสักครู่ให้ Windows ทำการค้นหา Driver ใน CD

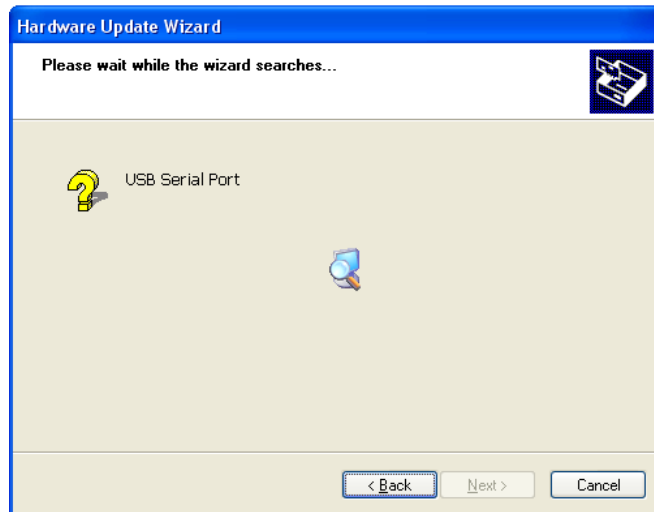



- ❖ ถ้าปรากฏหน้าต่าง "Hardware Installation" ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม 



- ❖ Windows จะทำการโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

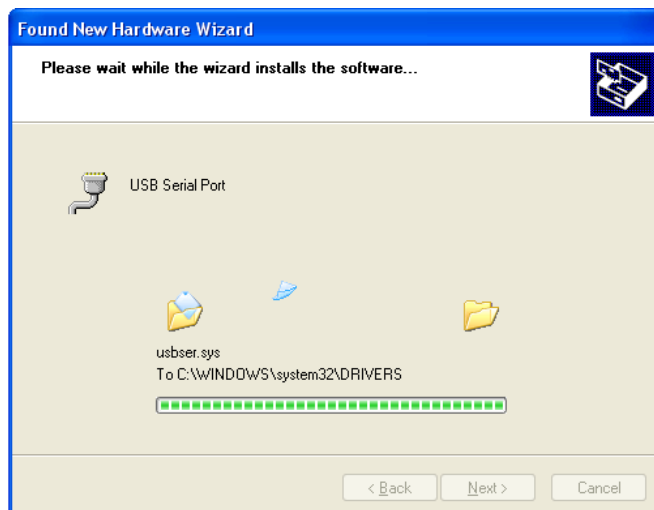


- ❖ รอสักครู่จะมีหน้าต่าง "Completing the Found New Hardware Wizard" ขึ้นมาให้กดปุ่ม  เสร็จสิ้นการติดตั้ง Driver ให้กับ Cable Config

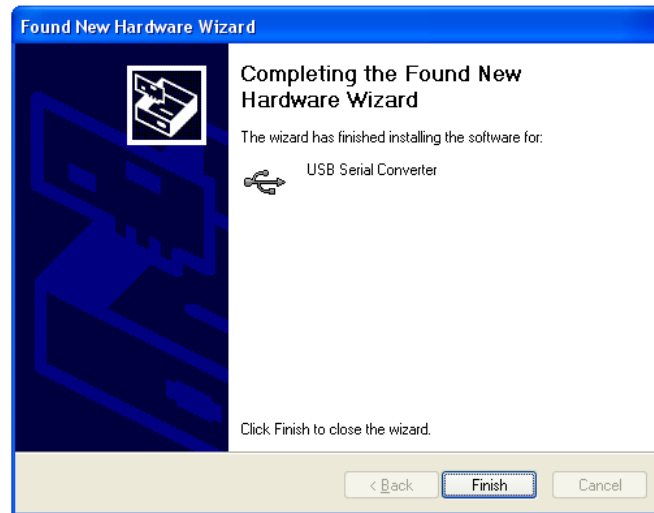


สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ **Windows 7** และ **Windows 8**



- ❖ ใส่แผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM
- ❖ จ่ายไฟให้กับโมดูล
- ❖ ต่อสาย Cable Config ระหว่างโมดูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ❖ คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวาที่ My Computer และเลือกหัวข้อ Manage หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager (สำหรับ Windows 8 เลือกที่ Start -> Setting -> Control Panel -> System -> Device Manager)

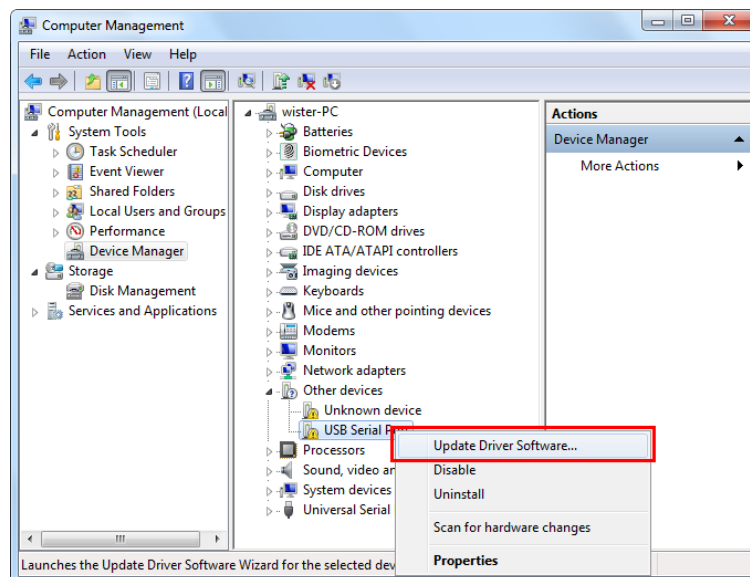


- ❖ คลิกขวาที่  USB Serial Port และเลือก Update Driver Software...

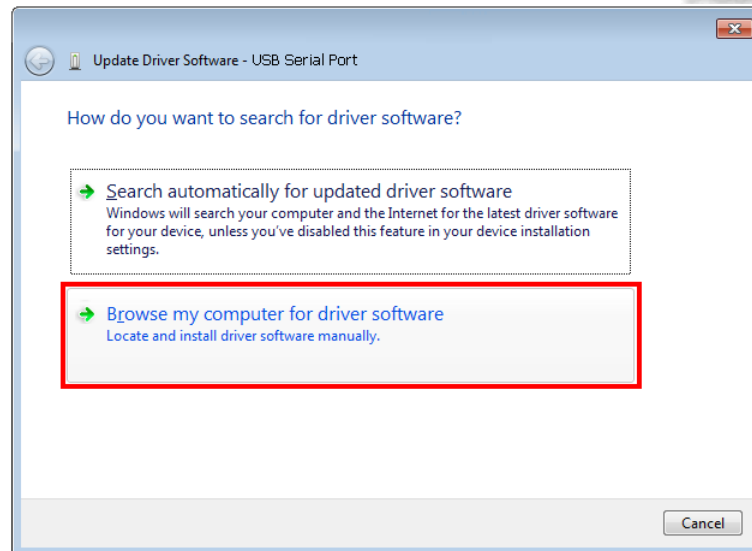


❖ เลือกหัวข้อ "Browse my computer for driver software"

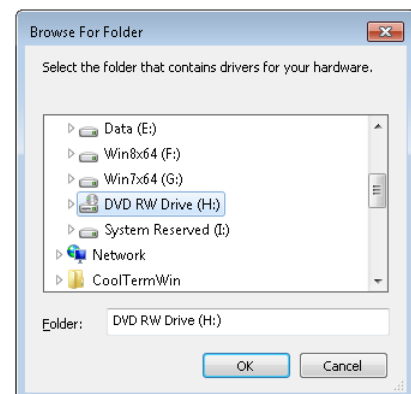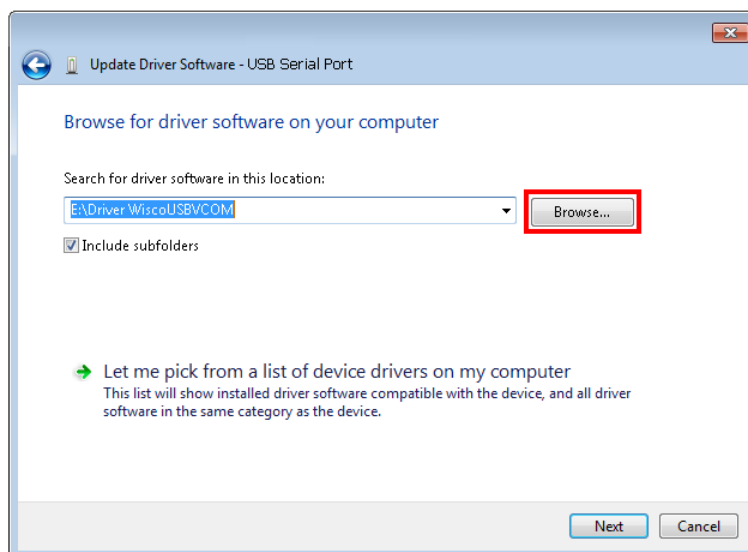



❖ จากนั้นกดปุ่ม **Browse...** และเลือก "Cable Driver" หลังจากนั้นกดปุ่ม **Next**

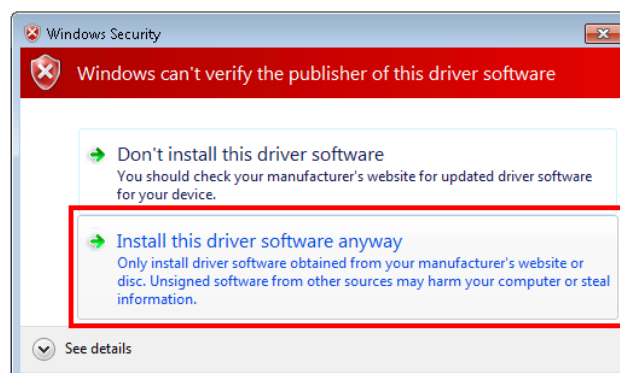

❖ ในกรณีที่แสดงหน้าต่าง "Windows Security" ให้คลิกเลือก Install this driver software anyway

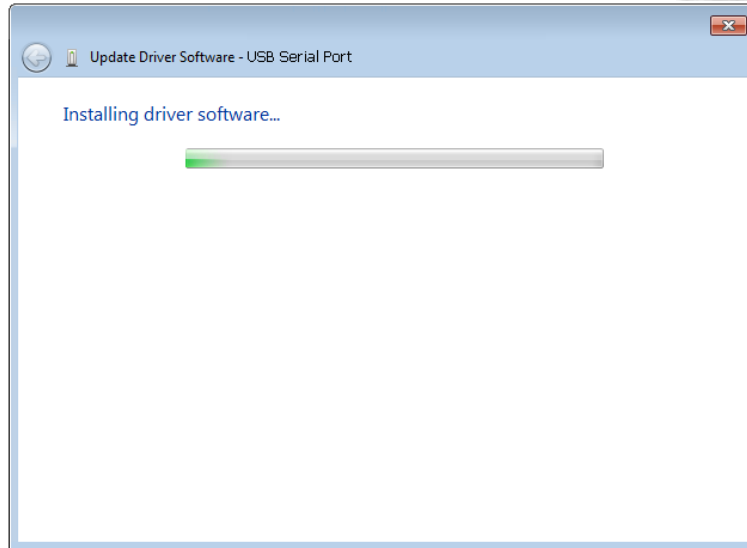

- ❖ Windows จะทำการโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
- ❖ รอสักครู่จะมีหน้าต่าง "Completing the Found New Hardware Wizard" ขึ้นมาให้กดปุ่ม  เสร็จสิ้นการติดตั้ง Driver ให้กับ Cable Config

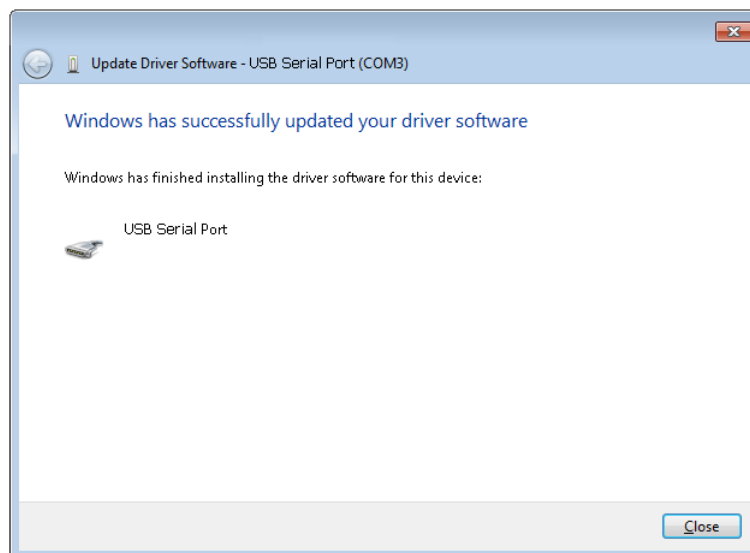

*** Windows จะตรวจพบอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อทำการลง USB Serial Port โดยทำตามขั้นตอนที่ 3 - 9 อีกครั้ง

1.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**


โปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility สามารถหาได้จาก 2 แหล่ง ดังนี้

- ❖ เว็บไซต์ของทางบริษัท www.wisco.co.th/main/downloads


(SC2x_2_Wire_Transmitter_Utility_Setup_v1_0_1.exe)

- ❖ ใน CD ที่มากับ Module การลงโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้

- ใส่ CD ลงใน CD/DVD-ROM
- เปิดไฟล์ชื่อ SC2x_2_Wire_Transmitter_Utility_Setup_v1_0_1.exe

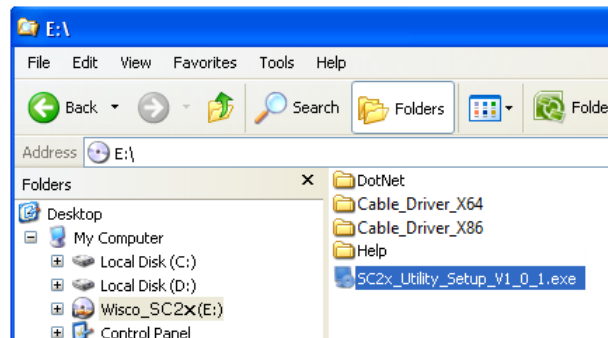

- จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility 1.0.1 ขึ้นมา

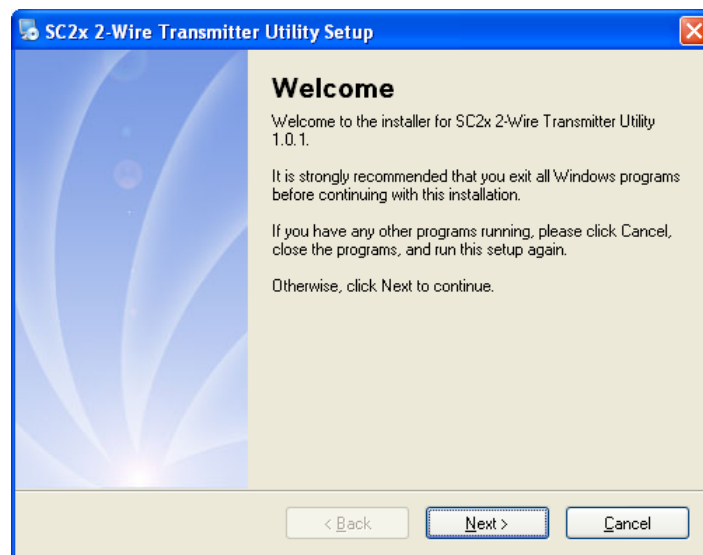

- ให้คลิกปุ่ม ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดการติดตั้ง

โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วโดยปกติจะอยู่ในกลุ่มของ Program Files ดังนี้


[Windows Drive] > Program Files > Wisco > Wisco Utility > SC2x 2-Wire Transmitter Utility 1.0.1

และ shortcut ที่ใช้เปิดโปรแกรม SC2x Utility จะอยู่ใน Programs Group ดังนี้


Start > All Programs > Wisco > Wisco SC2x 2-Wire Transmitter > SC2x 2-Wire Transmitter Utility

1.3 วิธีการลบโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**

เลือกที่ start -> All Programs -> Wisco -> Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility -> Uninstall SC2x 2-Wire Transmitter Utility

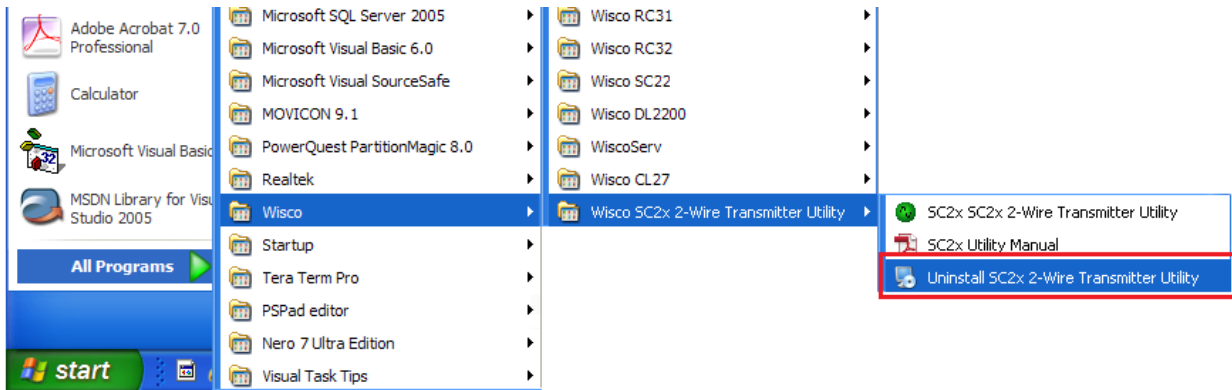



❖ จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการลบโปรแกรมออกจากระบบ คลิกปุ่ม

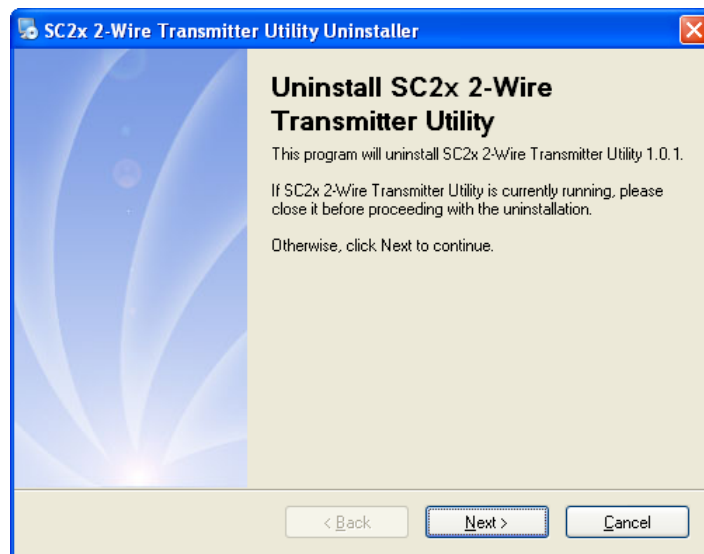

❖ รอสักครู่ Windows จะทำการลบโปรแกรมออกจากระบบ

1.4 วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**

เปิดโปรแกรมโดยเลือกที่ start -> All Programs -> Wisco -> Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility -> SC2x 2-Wire Transmitter Utility จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility

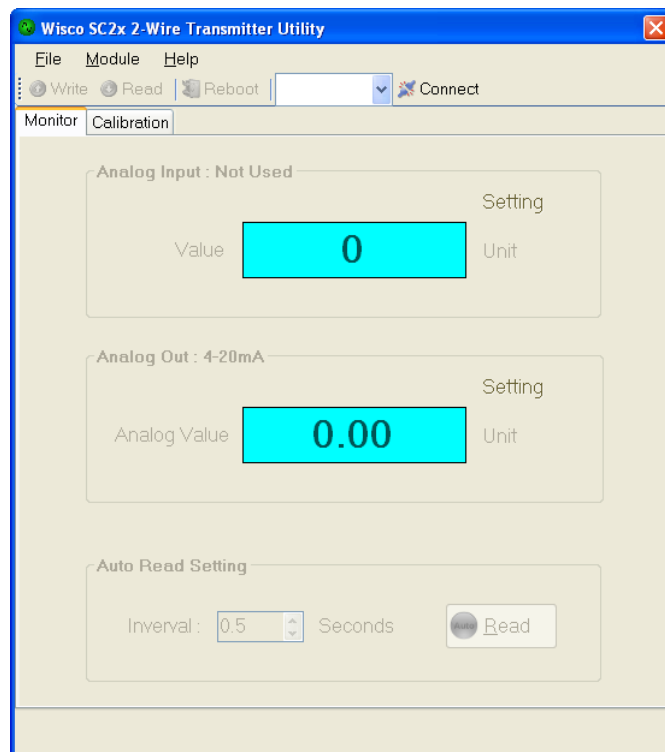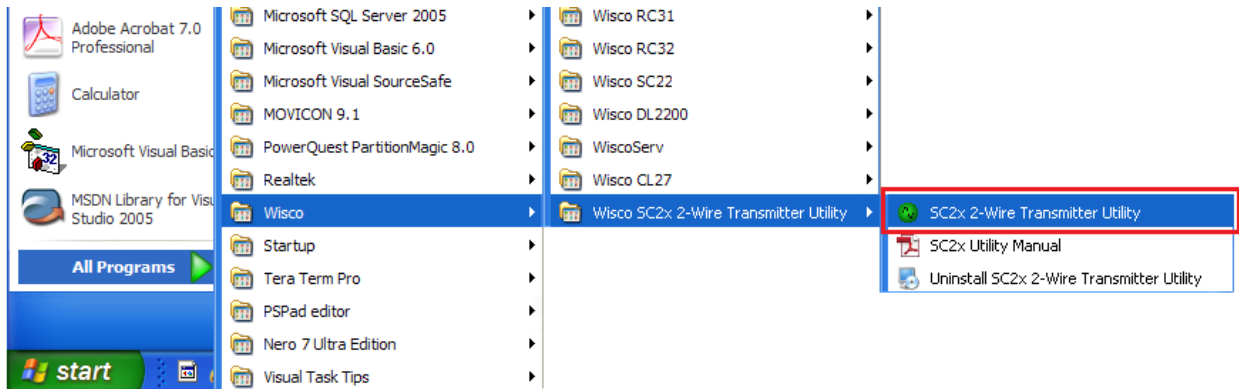


2. การใช้งาน Menu และ Toolbar


2.1 เมนู File




2.2 เมนู Module

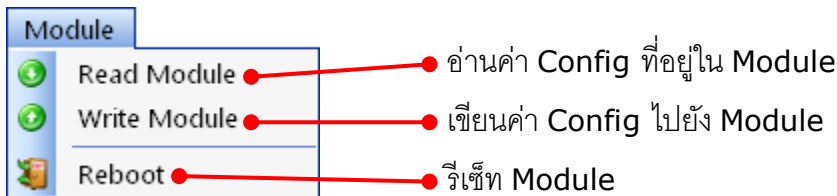

2.3 เมนู Help

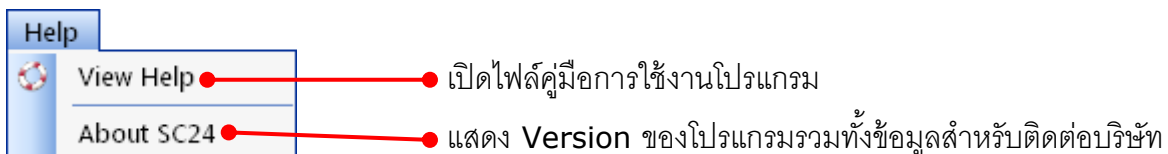


2.4 Toolbar



- ❖ **Write** เขียนค่า Config ไปยัง Module
- ❖ **Read** อ่านค่า Config ที่อยู่ใน Module
- ❖ **Reboot** รีเซ็ต Module
- ❖ **ปุ่ม 29** เลือกหมายเลข Comm. Port ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
- ❖ **Connect/Disconnect** ทำการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ


3. วิธีการเชื่อมต่อโมดูลกับโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**



โปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility สามารถเชื่อมต่อกับ Module มีขั้นตอนดังนี้


- 1) ระบุหมายเลข Comm. Port ในช่อง 29 ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (วิธีตรวจสอบหมายเลข Comm. Port ดูรายละเอียดใน “ภาคผนวก”)
- 2) จากนั้นกดปุ่ม  Connect ถ้าเชื่อมต่อได้ปุ่มจะแสดงเป็น  Disconnect แทน

4. การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ Module

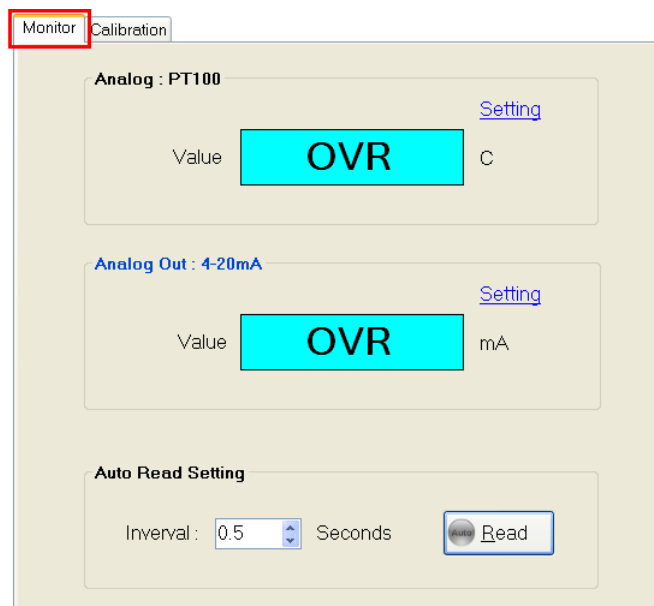


การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ Module มีรายละเอียดดังนี้

4.1 Input Type

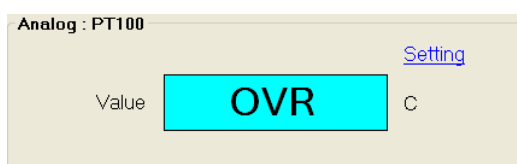

สามารถเลือก Input ที่ต้องการใช้งานได้ โดยการคลิกที่ “Setting” จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง “Analog Input Setting” มีรายละเอียดดังนี้

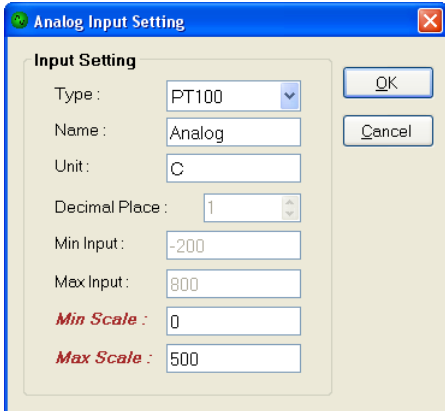

- ❖ **Type** เลือกชนิด Analog Input ที่ต้องการใช้งาน
- ❖ **Name** กำหนดชื่อของช่องสัญญาณ Input (11 ตัวอักษร)
- ❖ **Unit** กำหนดหน่วยที่ต้องการแสดงผล (9 ตัวอักษร)
- ❖ **Decimal Point** กำหนดจุดทศนิยมที่ต้องการแสดงผล (0 - 4 ตำแหน่ง)
- ❖ **Min Input** แสดงค่าต่ำสุดของ Input ที่สามารถรับได้
- ❖ **Max Input** แสดงค่าสูงสุดของ Input ที่สามารถรับได้

❖ **Min Scale** กำหนดค่าต่ำสุดที่อยู่ในช่วงของค่า Input ให้กับ Output

❖ **Max Scale** กำหนดค่าสูงสุดที่อยู่ในช่วงของค่า Input ให้กับ Output

❖ ปุ่ม  ใช้สำหรับยืนยันการตั้งค่า

❖ ปุ่ม  ใช้สำหรับยกเลิกการตั้งค่า


ตัวอย่างเช่น กำหนด Input Type เป็น PT100 (-)200 - 800 °C และกำหนด Min Scale

= 0, Max Scale = 500

เมื่อ Input = 0 °C จะได้ Output = 4 mA


และ Input = 500 °C จะได้ Output = 20 mA

4.2 Analog Out

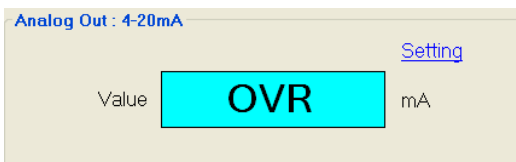

สามารถกำหนดให้ Output แสดงค่าสูงสุด, ต่ำสุด หรือช่วงที่ต้องการ ในกรณีที่ไม่มี Input จ่ายเข้ามาหรือเกิดความผิดพลาดบางประการทางด้าน Input ได้ โดยการคลิก

ที่ "Setting" จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง "Analog Output Control" มีรายละเอียดดังนี้

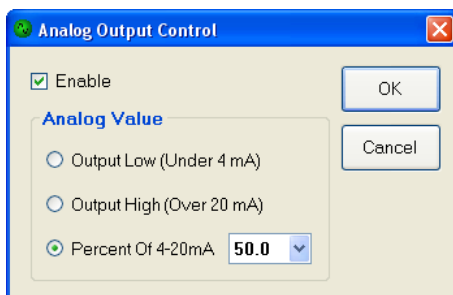

❖ **Enable** ใช้สำหรับ เปิด/ปิด ใช้งาน Analog Output Control

❖ **Analog Value** ใช้สำหรับตั้งค่าการทำงานของ Output

➢ **Output Low (Under 4 mA)** กำหนดให้ Output มีค่าต่ำกว่า 4 mA


➢ **Output High (Over 20 mA)** กำหนดให้ Output มีค่าสูงกว่า 20 mA


➢ **Percent of 4 - 20 mA** กำหนดให้ Output ทำงานในช่วงของเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ (0 % = 4 mA, 50 % = 12 mA, 100 % = 20 mA)

❖ ปุ่ม  ใช้สำหรับยืนยันการตั้งค่า


❖ ปุ่ม  ใช้สำหรับยกเลิกการตั้งค่า

4.3 Auto Read Setting

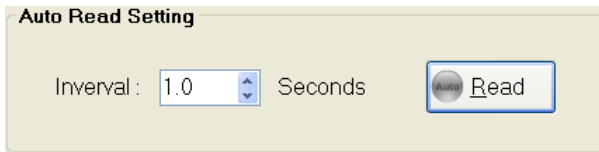

เมื่อโปรแกรมทำการเชื่อมต่อกับ Module ได้แล้ว จึงจะสามารถอ่านค่าวัดได้ โดยการกำหนดเวลาในช่อง "Interval" จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อแสดงผลค่าวัดในขณะนั้น

5. การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน

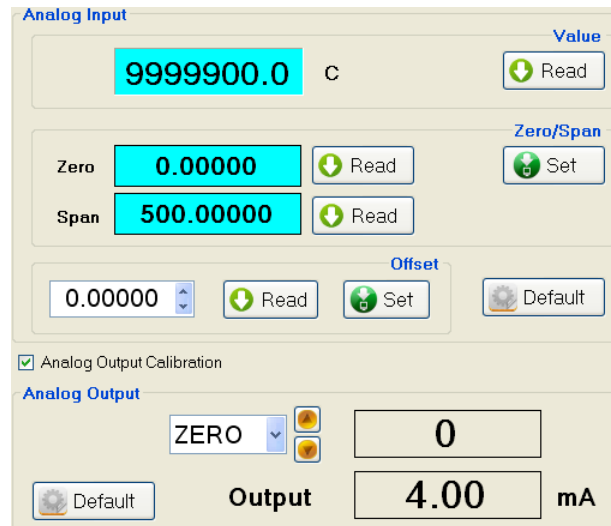

เมื่อ Module ทำการอ่านค่าวัดเข้ามาหรือจ่าย Output ออกไป แล้วเกิดความคลาดเคลื่อน สามารถทำการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Input และ Output ได้ มีรายละเอียดดังนี้

5.1 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Input



จากรูป เป็นตัวอย่างการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Input โดยการใช้อุปกรณ์สอบเทียบที่สามารถจ่ายสัญญาณมาตรฐานได้

การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจะมีค่าที่เกี่ยวข้องคือ Offset, Zero และ Span ดังนี้

- ❖ **Offset** เป็นการปรับแก้ค่า Offset ทางแกน Y โดยการยกกราฟขึ้นหรือลงทั้งกราฟ
- ❖ **Zero** เป็นการปรับแก้ค่า Scale ของ Min Input
- ❖ **Span** เป็นการปรับแก้ค่า Scale ของ Max Input

The screenshot shows the 'Analog Input' configuration window. It contains several input fields and buttons:

- Value:** A text box showing '9999900.0' with a unit 'C' and a 'Read' button.
- Zero:** A text box showing '0.00000' with a 'Read' button.
- Span:** A text box showing '500.00000' with a 'Read' button.
- Offset:** A text box showing '0.00000' with a 'Read' button, a 'Set' button, and a 'Default' button.
- Zero/Set:** A 'Set' button for the Zero field.


หน้าต่างการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Analog Input มีรายละเอียดดังนี้


❖ **Value** แสดงค่าวัดของ Analog Input เมื่อค่าของ Zero, Span และ Offset มีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ค่าของ Analog Input เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การอ่านค่าทำได้โดยการกดปุ่ม 

❖ **Zero/Span** ใช้สำหรับปรับค่าของ Zero และ Span มีขั้นตอนดังนี้

- 1) ป้อนค่าต่ำสุดให้กับ Input และกดปุ่ม  ที่ช่อง Zero
- 2) ป้อนค่าสูงสุดให้กับ Input และกดปุ่ม  ที่ช่อง Span
- 3) หลังจากนั้นกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล

❖ **Offset** ใช้สำหรับปรับค่าของ Offset ดังนี้

- สามารถเพิ่มค่าหรือลดค่าได้ โดยการกดปุ่ม  (เพิ่มค่า) และปุ่ม  (ลดค่า) หรือกำหนดค่าโดยการป้อนตัวเลขในช่อง 
- ขณะที่ทำการปรับค่า Offset จะทำให้ค่า Input เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยสามารถดูค่า Input ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นได้ที่ช่อง Analog Input
- หลังจากนั้นกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล

❖ ปุ่ม  ใช้สำหรับนำการตั้งค่าจากโรงงานมาใช้งาน


5.2 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Output



จากรูป เป็นตัวอย่างการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Output โดยการใช้ Multimeter ที่สามารถวัดกระแส DC (mA) ได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจะมีค่าที่เกี่ยวข้องคือ Span และ Zero ดังนี้

- ❖ **Zero** เป็นการปรับแก้ค่า Scale ของ Min Output
- ❖ **Span** เป็นการปรับแก้ค่า Scale ของ Max Output

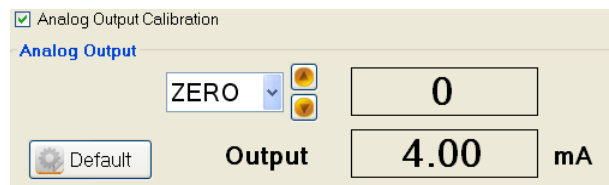

หน้าต่างการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Analog Output มีรายละเอียดดังนี้

- ❖ **Analog Output Calibration** กำหนดให้ เปิด/ปิด การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Analog Output
- ❖ **ZERO** เลือกค่าสูงสุดหรือต่ำสุดที่ต้องการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน โดยการกดปุ่ม
- ❖ ปุ่ม ใช้สำหรับเพิ่มค่าและปุ่ม ใช้สำหรับลดค่า
- ❖ **Output** แสดงค่าของ Analog Output ที่ Multimeter ควรจะวัดได้
- ❖ ปุ่ม ใช้สำหรับนำการตั้งค่าจากโรงงานมาใช้งาน


ภาคผนวก

Code	Input Type		Measuring Range	Resolution	Accuracy (%FS) (Temp. 25 °C)	Input Impedance
0	Not Use		-	-	-	-
1	Thermocouple	R	0.0 - 1700.0 °C	1.5 °C	±0.2%(3.4°C)	300 KΩ
2		S	0.0 - 1700.0 °C	1.5 °C	±0.2%(3.4°C)	300 KΩ
3		K	(-)250.0 - 1300.0 °C	0.2 °C	±0.2%(2.6°C)	300 KΩ
4		E	0.0 - 1000.0 °C	0.1 °C	±0.2%(2.0°C)	300 KΩ
5		J	(-)200 - 700.0 °C	0.15 °C	±0.2%(1.4°C)	300 KΩ
6		T	(-)250 - 400.0 °C	0.2 °C	±0.2%(0.8°C)	300 KΩ
7		B	600.0 - 1800.0 °C	1 °C	±0.2%(3.6°C)	300 KΩ
8	RTD	Cu10	0.0 - 150 °C	1 °C	±0.1%(1.5°C)	-
9		Pt100	(-)200.0 - 800.0 °C	0.15 °C	±0.1%(0.8°C)	-
10		Pt1000	(-)200.0 - 800.0 °C	0.1 °C	±0.1%(0.8°C)	-
11	Resistor (ohm)	600	0.0 - 600.0 Ω	0.06 Ω	±0.01%(0.06 Ω)	-
12		1200	0.0 - 1200.0 Ω	0.06 Ω	±0.02%(0.24 Ω)	-
13		4000	0.0 - 4000.0 Ω	0.1 Ω	±0.02%(0.8 Ω)	-
14	Voltage (mV)	80	0.0 - 80.0 mV	8 μV	±0.1%(5 μV)	300 KΩ
15		150	0.0 - 150.0 mV	8 μV	±0.02%(30 μV)	300 KΩ
16	Voltage (V)	0-1	0.0 - 1.0 V	30 μV	±0.05%(500 μV)	716 KΩ
17		0-5	0.0 - 5.0 V	2 mV	±0.04%(2 mV)	716 KΩ
18		0-10	0.0 - 10.0 V	2 mV	±0.04%(2 mV)	716 KΩ
19		0-15	0.0 - 15.0 V	2 mV	±0.02%(3 mV)	716 KΩ
20		0-30	0.0 - 30.0 V	2 mV	±0.033%(10 mV)	716 KΩ
21	Current (mA)	4-20	4.0 - 20.0 mA	3 μA	±0.01%(5 μA)	100 Ω
22		0-20	0.0 - 20.0 mA	3 μA	±0.01%(5 μA)	100 Ω
23		0-40	0.0 - 40.0 mA	12 μA	±0.05%(0.0 A)	100 Ω


A. วิธีแก้ปัญหาเมื่อติดตั้ง USB Driver ไม่ได้ (Windows 8, 8.1)

ในกรณีที่ทำการติดตั้ง USB Driver ไม่ได้นั้น (สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1) ให้ทำการปิดลายเซ็นของ Driver มีขั้นตอนดังนี้


- 1) เปิด Charm Bar -> Setting -> Power และกดปุ่ม Shift ที่ Keyboard ค้างไว้ จากนั้นคลิกเลือก Restart เมื่อแสดงหน้าต่าง "Choose an Option" แล้วถึงปล่อยปุ่ม Shift

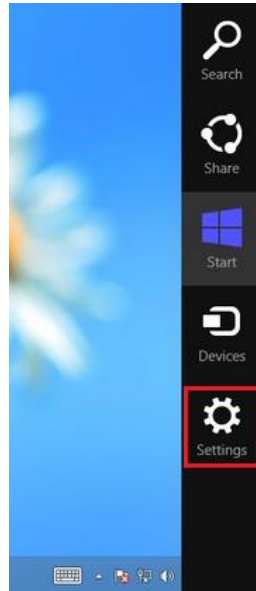



- 2) ที่หน้าต่าง "Choose an Option" ให้คลิกเลือกที่ "Troubleshoot"

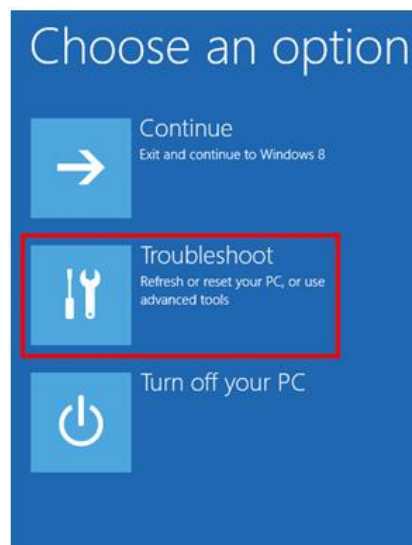

3) คลิกเลือกที่ “Advance Option” และที่หน้าต่าง “Advance Option” ให้คลิกเลือก “Startup Settings”

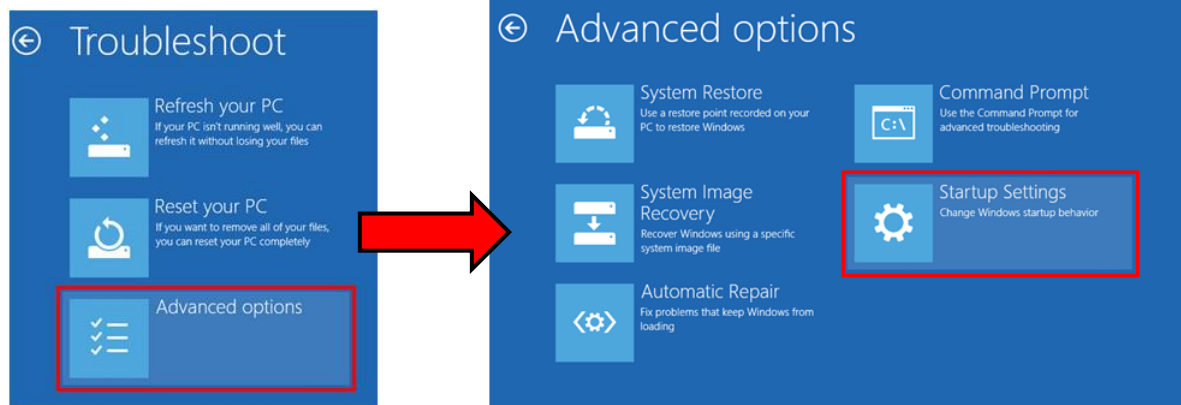

4) จากนั้นกดปุ่ม 

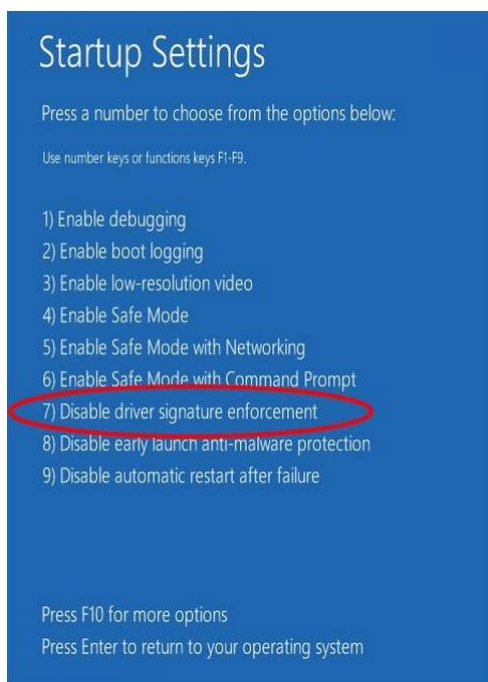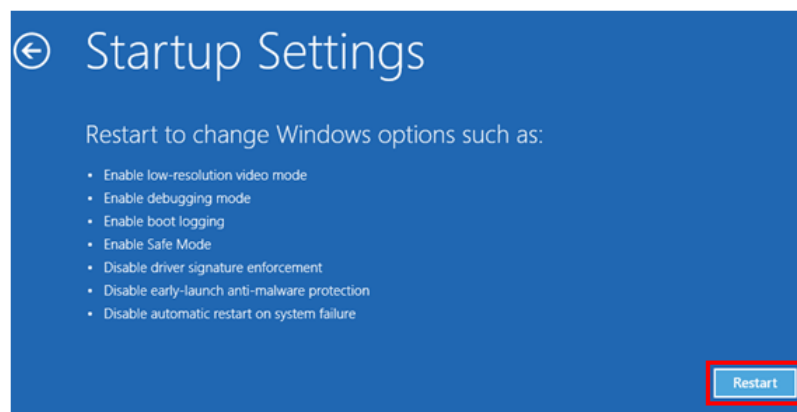

5) หลังจาก Restart แล้วที่หน้าต่าง “Startup Settings”

ให้กดปุ่ม F7 หรือกดปุ่มหมายเลข 7 ที่ Keyboard เพื่อทำการเลือกหัวข้อที่ 7 “Disable driver signature enforcement”


6) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ Restart อีกครั้ง หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้ง USB Driver อีกครั้ง

B. วิธีการตรวจสอบหมายเลขของ Comm. Port

สามารถตรวจสอบหมายเลขของ Comm. Port ได้ มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับ Windows XP

❖ เลือก Start -> All Programs -> Control Panel -> System จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

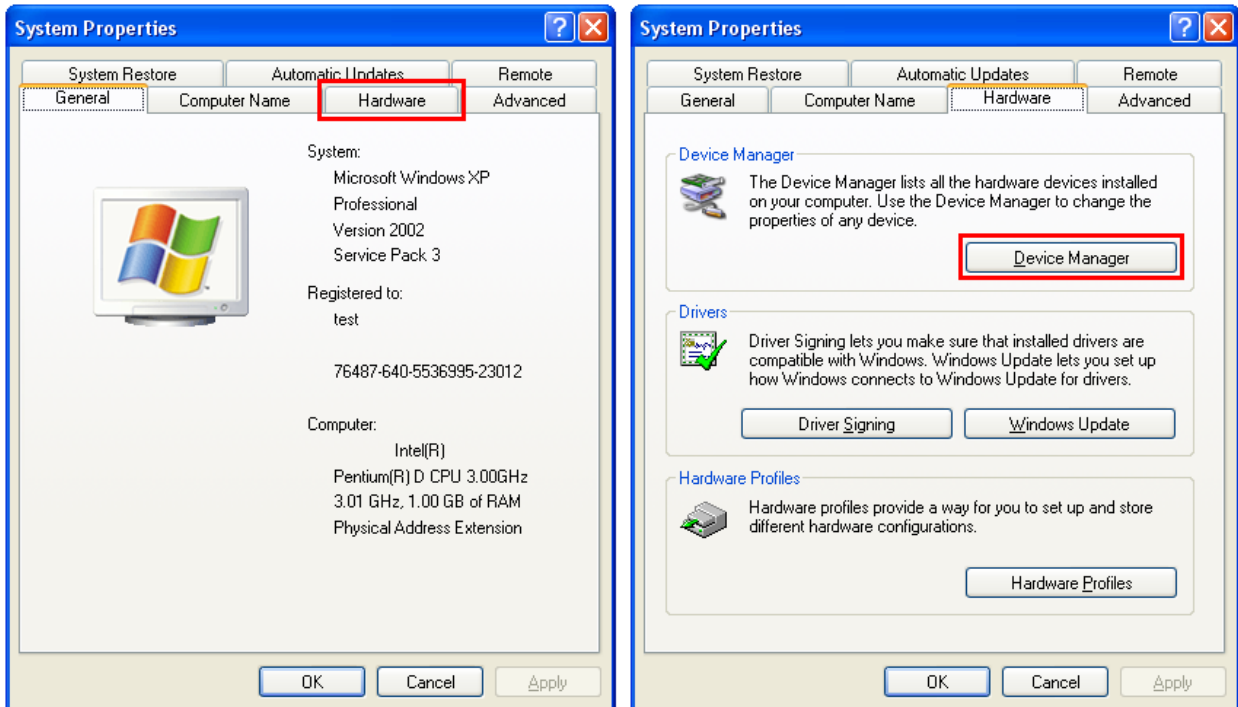

❖ เลือกที่ Tab Hardware และกดปุ่ม **Device Manager** จะปรากฏหน้าต่าง Device Manager ขึ้นมา

❖ หรือคลิกขวาที่ My Computer และเลือกหัวข้อ Manage หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager จะปรากฏหน้าต่าง Computer Management ขึ้นมา


❖ จากนั้นคลิกเลือกที่หัวข้อ Port (COM&LPT)




❖ จากรูปตัวอย่าง หมายเลข Comm. Port คือ COM6 (Wisco USB VCom Port (COM6))

สำหรับ Windows 7 และ Windows 8

- ❖ คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวาที่ My Computer และเลือกหัวข้อ Manage หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager (สำหรับ Windows 8 เลือกที่ Start -> Setting -> Control Panel -> System -> Device Manager)

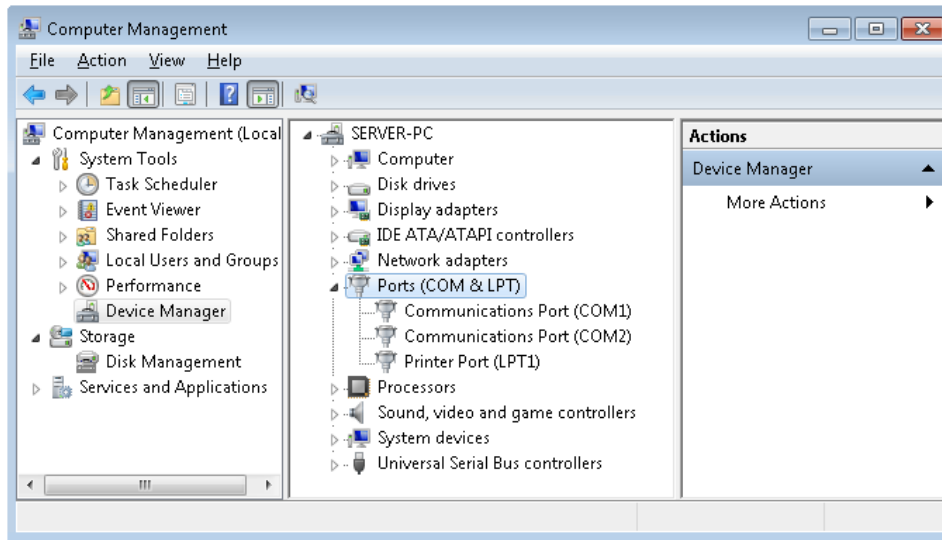

- ❖ จากนั้นคลิกเลือกที่หัวข้อ Port (COM&LPT)

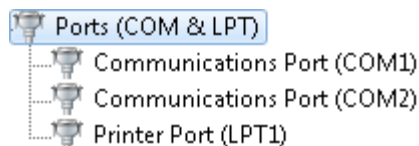

- ❖ จากรูปตัวอย่าง หมายเลข Comm. Port คือ COM1 และ COM2 (Communications Port (COM1) และ Communication Port (COM2))

Edit: 27/09/2017